

Краткая характеристика предприятия.

Перечень основного энергетического оборудования: ЗТП-ЗТк-6 250кВА 2004г, ВЛ-0,4кВ протяженностью 1км 860метров. 2004г

В 2014г проводился капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП ЗТк-6: замена голого провода на СИП 3х70+1х95+1х25 с заменой деревянных опор на ж/б опоры, с установкой 28 выносных 1фазных щитов учета.

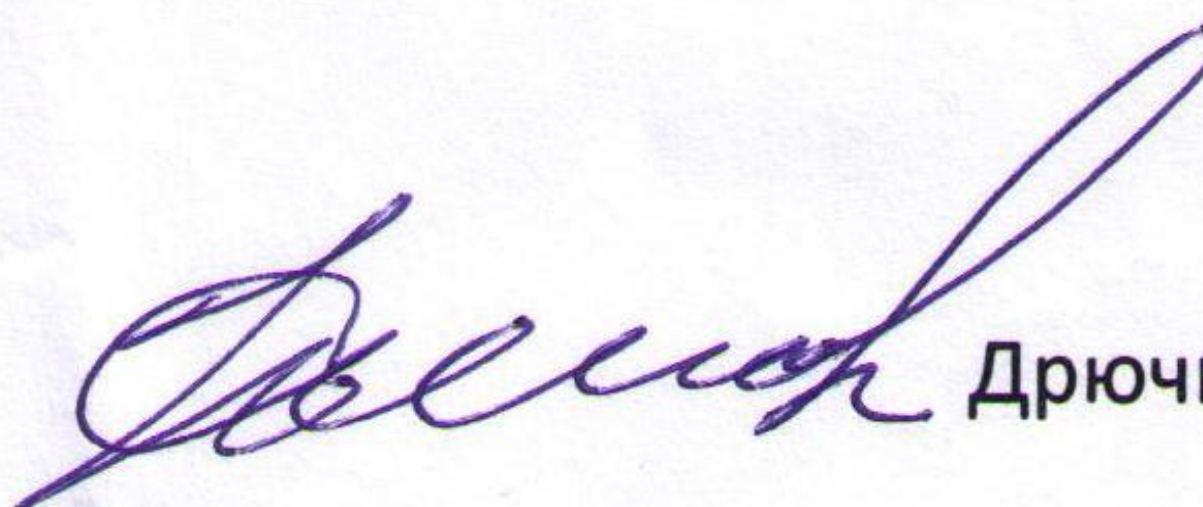
В 2015г планируется проведение капитального ремонта ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП ЗТк-6: замена голого провода на СИП 3х70+1х95+1х25 с установкой 14 выносных 1фазных щитов учета.

Перечень запасных частей и материалов: СИП 3х70-700метров, анкерные зажимы РА-1500(10шт), SLIP-22.1(40шт), СИП 2-4х16(40метров), провод А-35(100метров), крюк SOT39(5шт), Лента SOT(20метров), скрепа N-20(20шт).

Фактическая численность элетротехнического персонала:

1.Чучин Д.В 5гр по эл.безопасности до и выше 1000В

2.Борисенко Е.И 3гр по эл.безопасности до 1000В

5/12  Дрючин Н.Н.